


LEGENDA IMPIANTO RIFILAZIONE INCHIESA	
	Interruttore ufficio di turno
	Giornata di assegnazione per l'installazione ufficio di turno installato
	Interruttore di fermata
	partecipazione ufficio locale
	pluriuso mensile elettronico
	Centrali sostituzioni tutti

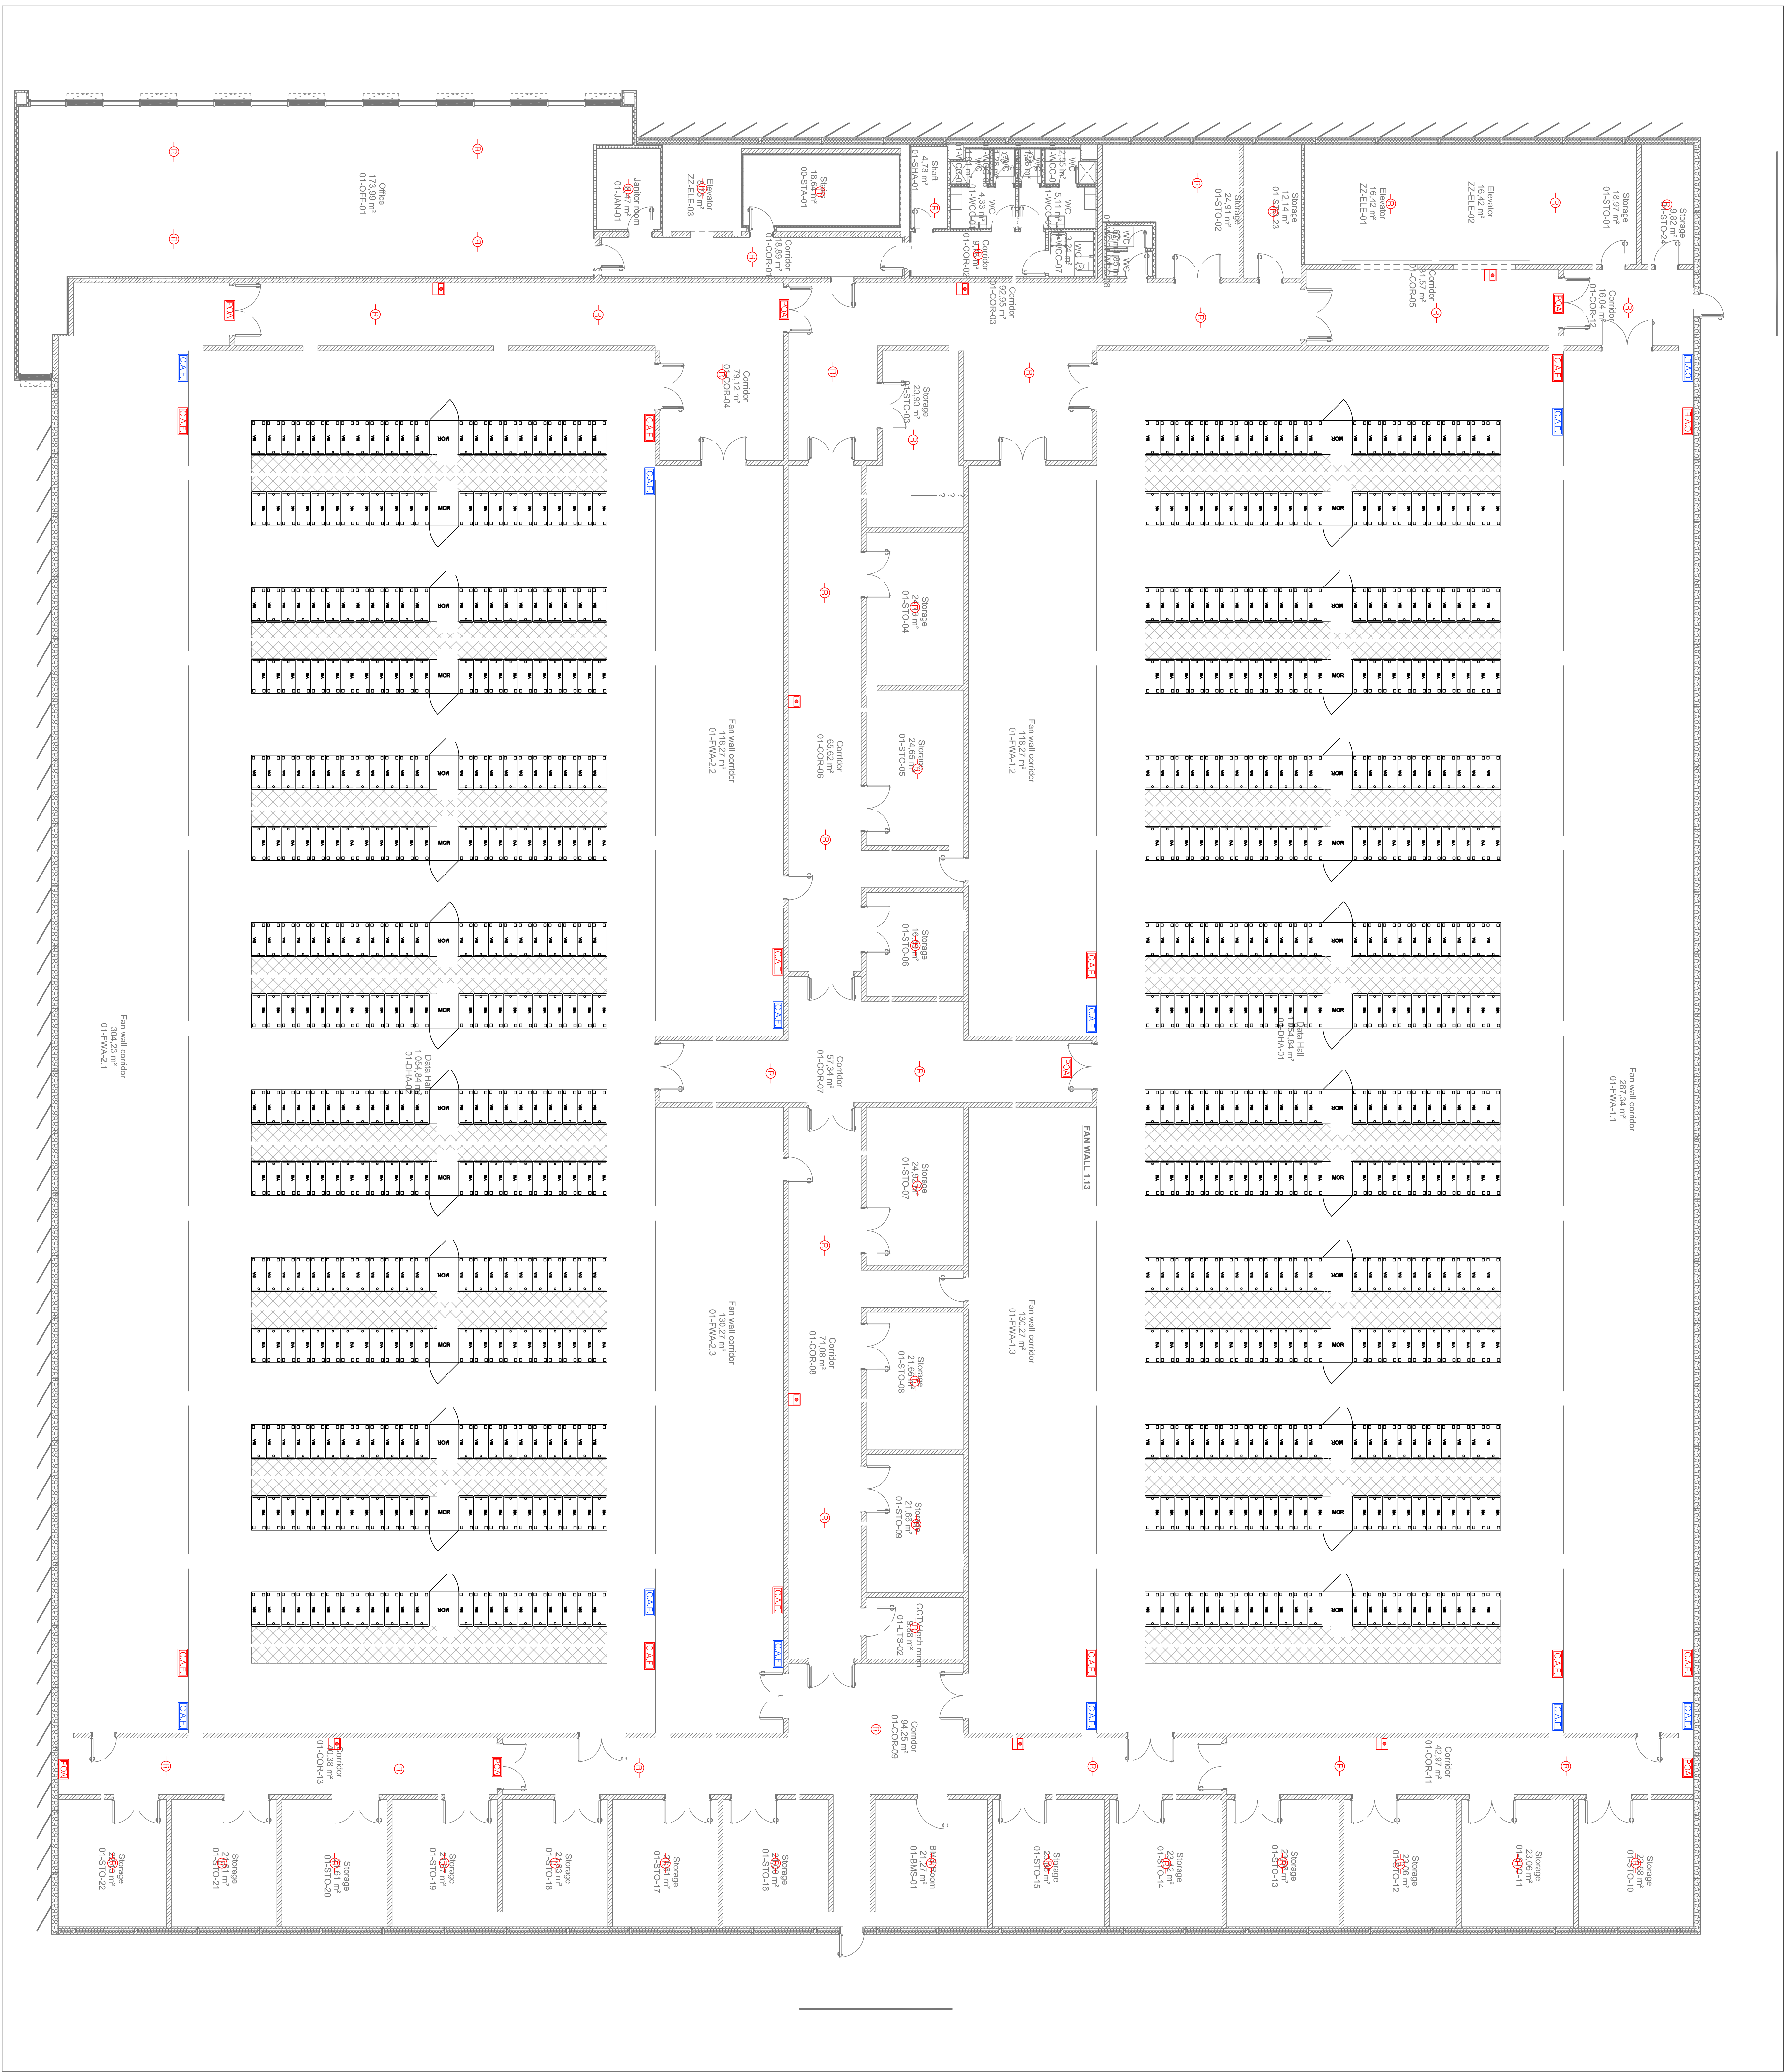

REF.	DATA / DATE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	IL RICHIEDENTE	IL PROSETTISTA
3	10/1/2025	Aggiornamento Cartello		

L22DC
L22 DC è una divisione

Lomocord22 S.p.A.
 Via Lombardis 22
 I - 439 02 36 99 02 00
 Prog22.2
 20143 Milano, Italia
 I - 039 02 343 20 13 97
 WWW.22.IT

Contact: Paolo Enzo 10 000 14
 C.F.P.A.N. 0565090094 R.E.A. 1827069

Sistema di gestione qualità conforme alla UNI EN ISO
 9001:2006 - Certificato Nr. 50 100 8319 on TÜV Italia

COMMITTENTE / CLIENT:

Sede: Piazza E. Duse, 2, 20122 Milano

PROGETTO / PROJECT:

D4-MIL 1 (DC 12 - DC 14) - Nuovi edifici produttivi ad uso Data Center
Via Monzero 101-105, 20097 Cornaredo (MI), ITALY

PROGETTISTA / DESIGNER

L22 - Ing. Roberto Cereda - Iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Brescia n°2609
Indirizzo: Via Eraldo Lombardi 39 20143 Milano - Mail: ufficio_tecnico@l22.it

☐ 0
☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5
☐ 6
☐ 7
☐ 8
☐ 9
☐ 10
☐ 11
☐ 12
☐ 13
☐ 14
☐ 15
☐ 16
☐ 17
☐ 18
☐ 19
☐ 20
☐ 21
☐ 22
☐ 23
☐ 24
☐ 25
☐ 26
☐ 27
☐ 28
☐ 29
☐ 30
☐ 31
☐ 32
☐ 33
☐ 34
☐ 35
☐ 36
☐ 37
☐ 38
☐ 39
☐ 40
☐ 41
☐ 42
☐ 43
☐ 44
☐ 45
☐ 46
☐ 47
☐ 48
☐ 49
☐ 50
☐ 51
☐ 52
☐ 53
☐ 54
☐ 55
☐ 56
☐ 57
☐ 58
☐ 59
☐ 60
☐ 61
☐ 62
☐ 63
☐ 64
☐ 65
☐ 66
☐ 67
☐ 68
☐ 69
☐ 70
☐ 71
☐ 72
☐ 73
☐ 74
☐ 75
☐ 76
☐ 77
☐ 78
☐ 79
☐ 80
☐ 81
☐ 82
☐ 83
☐ 84
☐ 85
☐ 86
☐ 87
☐ 88
☐ 89
☐ 90
☐ 91
☐ 92
☐ 93
☐ 94
☐ 95
☐ 96
☐ 97
☐ 98
☐ 99

Procedimento Unico D.P.R. 160/2010 art. 7 L.R. 12/2005 art. 97

Nuova costruzione di edificio produttivo ad uso Data Center

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Impianto Rivelazione Incend

DESIGNED BY:	CONTROLLED BY:	DATE:	SCALE:	DATE REV.:
VI	RC	18/12/2024	1:100	10/11/2025
FORMAT:	NOTE FILE / FILE NAME:		COMMISSION JOB:	TABOLA / DRAWING:
A0	4266-AE-00081		4266	AE-0008